



АТ «КИЇВОБЛГАЗ»

АТ "КИЇВОБЛГАЗ"
ВІДДІЛ ІНВЕСТИЦІЙ ВТУ
ДЛЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ»

вул. Тараса Шевченка, 178, м.Боярка,
Фастівський район,
Київська обл., 08150, Україна

код за ЄДРПОУ 20578072

"__" ____ 20 р. № _____

На № _____ від "__" ____ 20 р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ до газорозподільної системи

№ 541-11 (810-ТУп-1783-0823) від 24.08.2023 р.

Замовник приєднання: **ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНЕ ВІЙСЬКОВЕ МЕМОРІАЛЬНЕ
КЛАДОВИЩЕ"**.

Тип приєднання: **нестандартне**.

Розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечує: **Замовник**.

I. Характеристика об'єкта (земельної ділянки) замовника

1. Назва: **нове будівництво Національного військового меморіального кладовища.**
2. Місце розташування: **Фастівський р-н, Гатненська ТГ, кадастровий номер 3222481200:05:002:0457.**
3. Функціональне призначення: **для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг.**

II. Розрахункові параметри приєднання

1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на: **газопровід високого тиску Дн 110 мм, що прокладений вздовж автомобільного шляху Київ-Одеса.**
2. Точка приєднання об'єкта Замовника: **на межі території об'єкта.**
3. Технічна (пропускна) потужність замовлена в точці приєднання: **500,0 м³/год.**
4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: **0,6 МПа.**
5. Розрахунковий тиск газу в місці забезпечення потужності становить: **0,26 МПа.**
6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку): **на межі території об'єкта.**

III. Вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж зовнішнього газопостачання (від місця забезпечення потужності до точки приєднання) необхідно передбачити:
 - прокладання газопроводу високого тиску Дн 160 мм до території об'єкта;
 - встановлення вимикаючого пристрою за межами території об'єкта;
 - встановлення комерційного вузла обліку газу;
 - встановлення ШРП (0,6/0,003), тип регулятора визначити розрахунком;
 - прокладання над поліетиленовими трубами газопроводів попереджувальної поліетиленової стрічки жовтого кольору з вмонтованим в неї алюмінієвим або мідним дротом;
 - весь комплекс робіт, пов'язаних з приєднанням (будівництвом та введенням в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта до газових мереж.
2. Вимоги до оформлення проекту: **проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання випускати окремою книгою.**

IV. Вихідні дані для проектування газових мереж внутрішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника) необхідно передбачити:
 - встановлення печей для кремації – 3 шт. та систем опалення – 2 шт. (газове обладнання повинно бути сертифіковане).

- умови вентиляції газифікованих приміщень та відвід димових газів від газового обладнання.

2. Вимоги до оформлення проекту: проектно-кошторисну документацію на внутрішнє газопостачання випускати окремою книгою.

V. Вимоги до комерційного вузла обліку природного газу

1. При проектуванні комерційного вузла обліку необхідно:

- типорозмір визначити розрахунком, згідно розрахункових параметрів приєднання;
- надати повну схему газопостачання об'єкту (для реконструкції до та після неї), газопроводи показати повністю від точки приєднання до газоспоживаючого обладнання, зазначити довжини, діаметри та тиск;
- перед лічильником передбачити фільтр заводського виготовлення фільтрацією не гірше 50 мкм, між лічильником і фільтром не повинно бути будь-якої запірної арматури.

2. Закупівля, монтаж та прийняття в експлуатацію вузла обліку забезпечується АТ "КІЇВОБЛГАЗ" за рахунок плати за приєднання Замовника.

3. Проекти газових мереж зовнішнього і внутрішнього газопостачання та комерційного вузла обліку газу і його складових мають бути розроблені з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем, ДБН В.2.5-20:2018 "Газопостачання", ПБСГ та інших нормативних документів, діючих на час їх розробки.

4. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов:


- до виконання проектних робіт отримати письмовий дозвіл власника газопроводу на приєднання до розподільної системи газопостачання;
- після погодження з усіма зацікавленими установами та до початку будівництва проектно-кошторисну документацію в повному обсязі необхідно погодити в АТ "КІЇВОБЛГАЗ" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "Г".
- проектно-кошторисну та виконавчо-технічну документацію передати в АТ "КІЇВОБЛГАЗ" в паперовому та електронному вигляді (формат для проектно-кошторисної документації - JPEG або PDF, формат для кошторисної документації - IMS або BSDU).

5. Ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку).

Технічні умови склав: Бондаренко М.С.

Телефон для консультацій: (044) 428-98-39.

Примітка. Обґрунтованість вихідних даних технічних умов може бути оскаржена Замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.

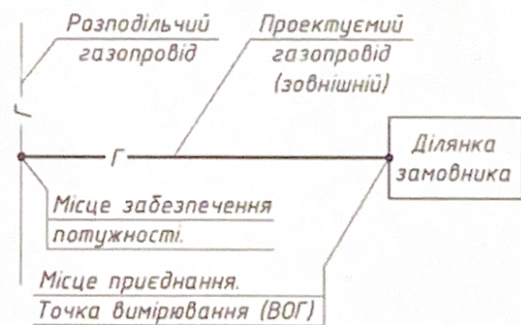

Оператор ГРМ:

АТ "КІЇВОБЛГАЗ"

08150, Київська обл.,

м. Боярка, вул. Шевченка, 178.

Для листування: 04210, м. Київ, просп. Володимира

Івасюка, 20-а, тел. (044) 428-98-44

В.о. директора технічного Струк О.В.

Замовник:

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНЕ
ВІЙСЬКОВЕ МЕМОРІАЛЬНЕ
КЛАДОВИЩЕ"**

01001, м. Київ, пров. Музейний, буд. 12, р/р

UA458201720343140001000034342 УДКСУ у

Печерському р-ні м. Києва МФО: 820172,

ЄДРПОУ: 45022710, тел. 063-412-94-00



001612

20 року